



Légende


-  Limites départementales
-  Limite bassin AP/SN
-  cours d'eau

STEU - capacité nominale de la station (EH)

-  0 - 2000
-  2001 - 10000
-  10001 - 100000
-  100001 - 416667

Raisons des non-conformités

-  Agglom. d'assainissement non conformes Equipement ERU (nationales) en 2017
-  Agglom. d'assainissement non conforme Equipement ERU (nationale) en 2017 et liste Art 17 DERU (ne concerne que LE CROTOY)
-  Agglom. d'assainissement recensées "Point noirs" DISEN Oise-recensement 2018
-  Agglom. d'assainissement non conformes ERU (nationales) - Pré-contentieux ERU 2017/2125 et liste Art 17 DERU (rapportage)

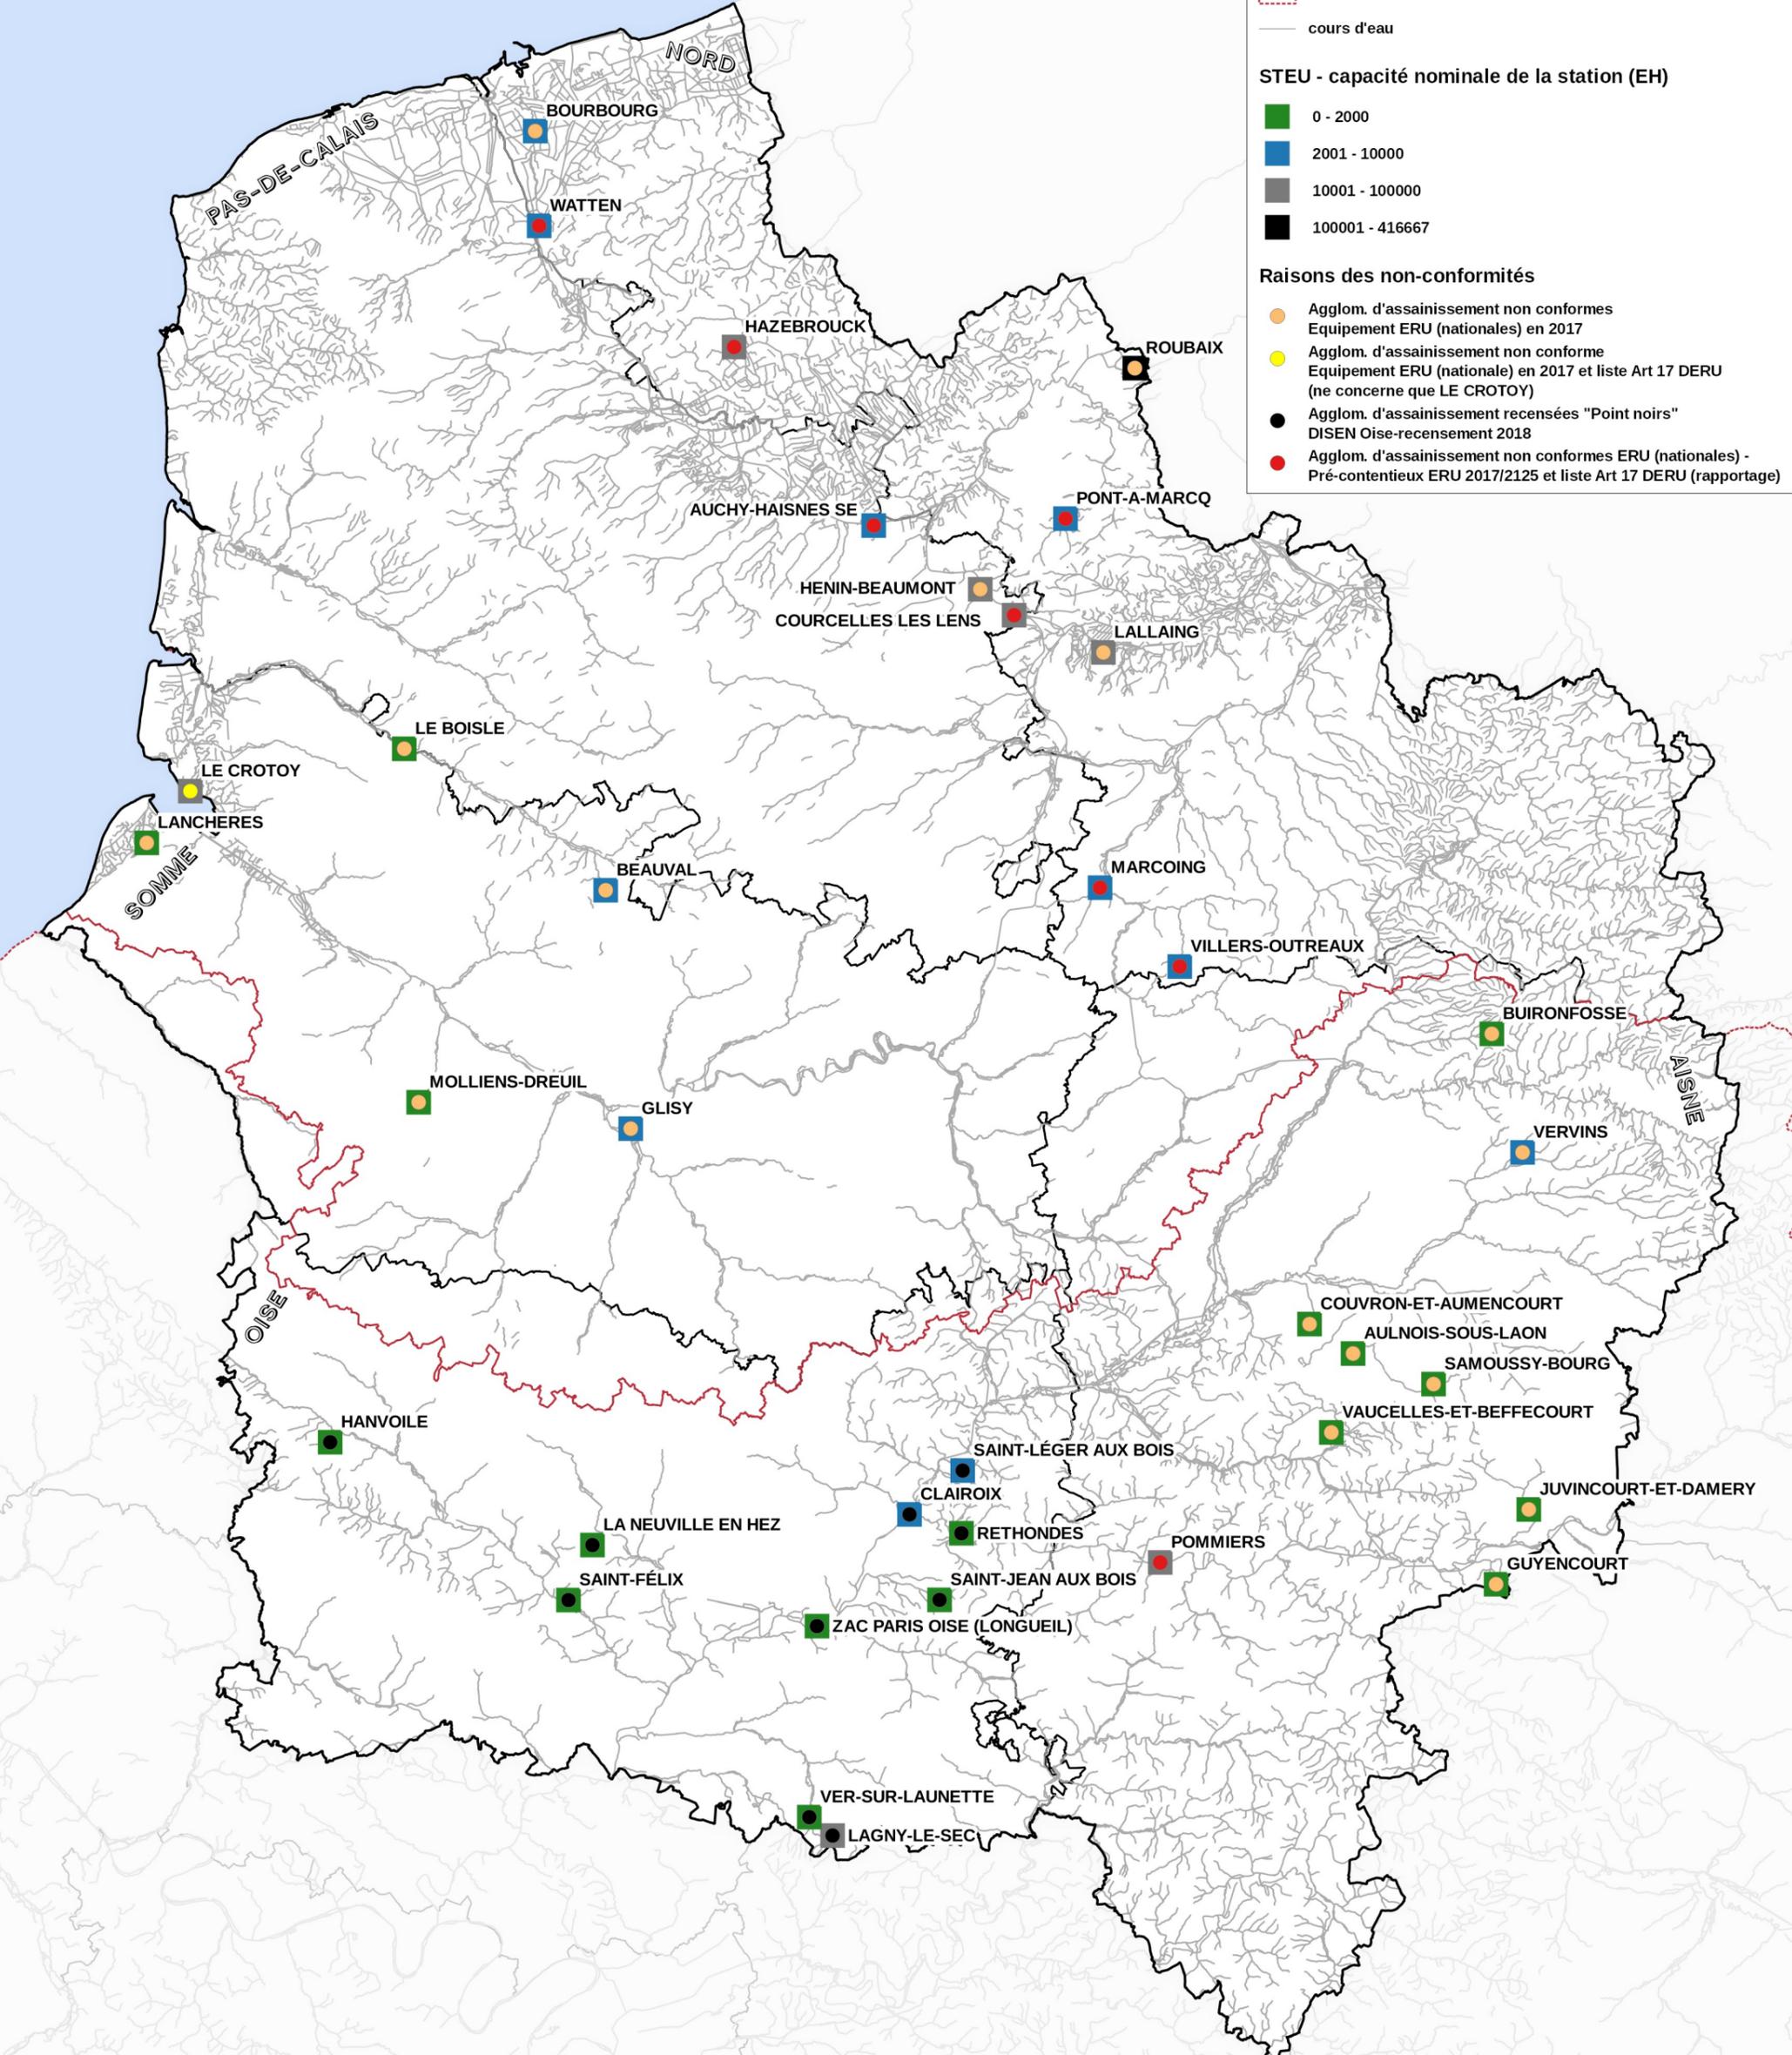

Conception : DREAL Hauts-de-France/SIDDEE/PAD/ UGA
 Données sources : IGN-ROSEAU-MTES (DEB)-DRIEE IdF-DDT(M) de la Région Hauts-de-France
 Fonds de plan : ©BD Carthage®
 Date de réalisation : février 2019
 Réf. : 19-039-A

